



ПАСПОРТ

Светильники серии ЖТУ 06

1. НАЗНАЧЕНИЕ

1.1. Светильники, вспомогательные серии ЖТУ06-70-004 У1, ЖТУ06-70-005 У1 (рис.1) с разрядными лампами высокого давления предназначены для функционально-декоративного освещения скверов, парков, бульваров.

1.2. Светильники соответствуют классу защиты I от поражения электрическим током по ГОСТ 12.2.007.0-75, в части воздействия механических факторов внешней среды, группе условий эксплуатации М2 по ГОСТ 17516.1-90.

1.3. Вид климатического исполнения У1 по ГОСТ 15150-69, при этом высота над уровнем моря до 2000 м.

Температура окружающего воздуха при эксплуатации от -45 до +40 °C.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1.Номинальная частота, Гц	50	7.Максимальные коэффициенты использования по освещенности, не менее:
2.Напряжение, В	220	для горизонтальной поверхности 0,24**/0,35***
3.Коэффициент мощности, не менее	0,85	для вертикальной поверхности 0,35**/0,24***
4.Тип лампы	* SON-T 70 фирмы «PHILIPS»	8.Степень защиты IP33
5.Номинальная мощность лампы, Вт	70	9.Масса, кг, не более 3,8**/4,4***
6.К.П.Д.%, не менее	60**/65***	10.Срок службы, лет, не менее 10

*Допускается применение трубчатых натриевых ламп указанной мощности других фирм, например, NAV T 70 фирмы «OSRAM».

** Данные для светильников ЖТУ06-70-004.

*** Данные для светильников ЖТУ06-70-005.

2.1. Распределение силы света светильников показано на рис 2. Тип кривой силы света в горизонтальной плоскости - круглосимметричная, в вертикальной : в нижней полусфере – равномерная**/полуширокая ***, в верхней полусфере – синусная**/полуширокая***.

2.2. Класс светораспределения – рассеянного света.

2.3. Содержание цветных металлов, кг: - меди- 0,6, для ЖТУ06-70-005 алюминия – 0,29

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

3.1. В комплект поставки входит:

-светильник, (лампа в комплект поставки не входит).

-паспорт в 1 экз. на каждые 25 или менее светильников.

-упаковочная коробка.

4. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

4.1. Светильники устанавливают на трубу из несгораемого материала.

4.2. С целью исключения поражения электрическим током светильник должен быть заземлен. Для заземления светильник имеет защитный зажим с болтом М6, около которого написен знак заземления.

4.3. Подключение, отключение светильника от сети, смену ламп и устранение неисправностей производить только при отключении напряжения.

4.4. Не допускается эксплуатация светильников с поврежденной изоляцией проводов и мест зажимов соединений.

4.5. Для обеспечения надежного крепления светильника на опоре крепежные винты или болты должны быть затянуты с усилием, не менее 2,5 Н.м.

5. ПОДГОТОВКА ИЗДЕЛИЯ К РАБОТЕ

5.1. Светильники устанавливаются на трубу Ø 50...60 мм и закрепляются тремя болтами М6.

5.2. Для подключения светильника к сети необходимо ослабить винт М4 на корпусе светильника на 5...6 оборотов, снять стекло защитное, повернув его против часовой стрелки на 60°.

5.3 Подключение проводов сети производится к клеммной колодке согласно схеме включения (рис.3), предварительно зажав их пластмассовой планкой при помощи винта. Заземляющий провод подсоединить к защитному зажиму на панели.

5.4. При подготовке изделия к работе проверить крепление проводов в клеммной колодке.

5.5. Ввернуть лампу. При установке стекла совместить пазы на стекле с выступами на корпусе и повернуть стекло по часовой стрелке до упора. Завернуть до упора винт M4 на корпусе.

5.6. Время пускового режима лампы не более 1 мин.

5.7. Не допускается суммарная наработка ИЗУ в режиме непрерывной генерации импульса с не загоревшейся лампой, более 1000 часов.

6. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

6.1. В процессе эксплуатации светильника необходимо не реже двух раз в год проводить профилактический осмотр и чистку светильника. Проверяют исправность электроустановочных изделий и надежность крепления болтовых и винтовых соединений. Замеченные неисправности устраняются. Вышедшие из строя лампы заменяются лампами того же типа и мощности.

6.2. Нарушенные лакокрасочные покрытия восстанавливаются эмалью (МС1-12, МЛ-152, МЛ-1156, МЛ-1110), допускаются эмали (МС-160, НЦ-221, НЦ-11).

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

7.1. Светильники ЖТУ06-70-004 У1, ЖТУ06-70-005 У1 соответствуют требованиям ГОСТ Р МЭК 60598-2-3-99, ТУ3461-002-05758434-94 и признаны годными для эксплуатации.

Дата изготовления Штамп О Т К

ОТК-36

Сертификат РОСС RU.МЕ64.H00124 с 04.10.2004 г.

8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

8.1. Изготовитель гарантирует безотказную работу светильников 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не позднее 2 лет со дня поступления потребителю.

8.2. В случае обнаружения неисправности светильника до истечения гарантийного срока следует обратиться на завод-изготовитель по адресу:

Россия, 171210, г. Лихославль, Тверская обл., ул. Первомайская, д.51, ООО «Светотехника».

9. СВЕДЕНИЯ ОБ УПАКОВКЕ, ТРАНСПОРТИРОВАНИИ И ХРАНЕНИИ

9.1. Упаковка светильников соответствует ГОСТ23216-78.

9.2. Транспортирование светильников должно производиться в контейнерах, закрытым автотранспортом и в крытых железнодорожных вагонах в соответствии с ГОСТ23216-78.

9.3. Условия хранения: павесы или помещения, где колебания температуры и влажности воздуха не существенно отличаются от колебаний на открытом воздухе.

Температура воздуха: от -50 до +50 °C.

Верхнее значение относительной влажности воздуха 100 % при 25 °C.

9.4. Светильники хранят уложенным на стеллажи или поддоны в штабели высотой не более 1,5 м. Хранение светильников должно обеспечивать их сохранность от механических повреждений.

10. УТИЛИЗАЦИЯ

10.1. По истечении срока службы светильники разобрать на детали, рассортировать по видам материалов и сдать в специализированные организации по приемке и переработке вторсырья.


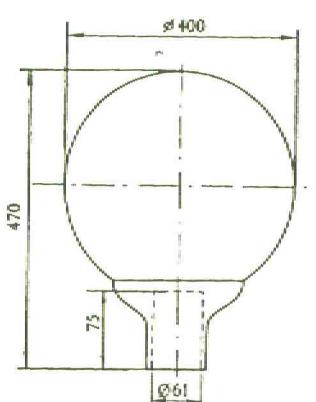


Рис. 1

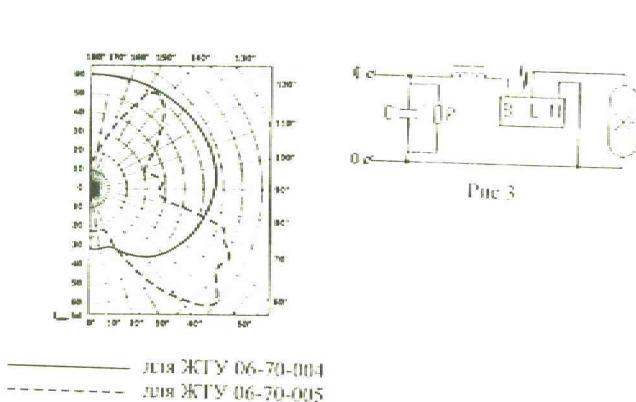

для ЖТУ 06-70-004
для ЖТУ 06-70-005

Рис. 2




Рис. 3